


- 0 1 2.5 5 10 15
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Pulsador de alarma | Aplique de pared | Punto de recorrido alterna. |
| Extintor portátil 21A -113B | Señal salida emergencia + luz de emergencia | Longitud de recorrido |
| Luz de emergencia | Origen de evacuación | Distancia hasta punto de recorrido alternativo |

INC02 Incendios. Planta baja y planta primera E 1:125

FINAL DE TRAJECTE ESTACIÓN INTERMODAL DE BÉTERA

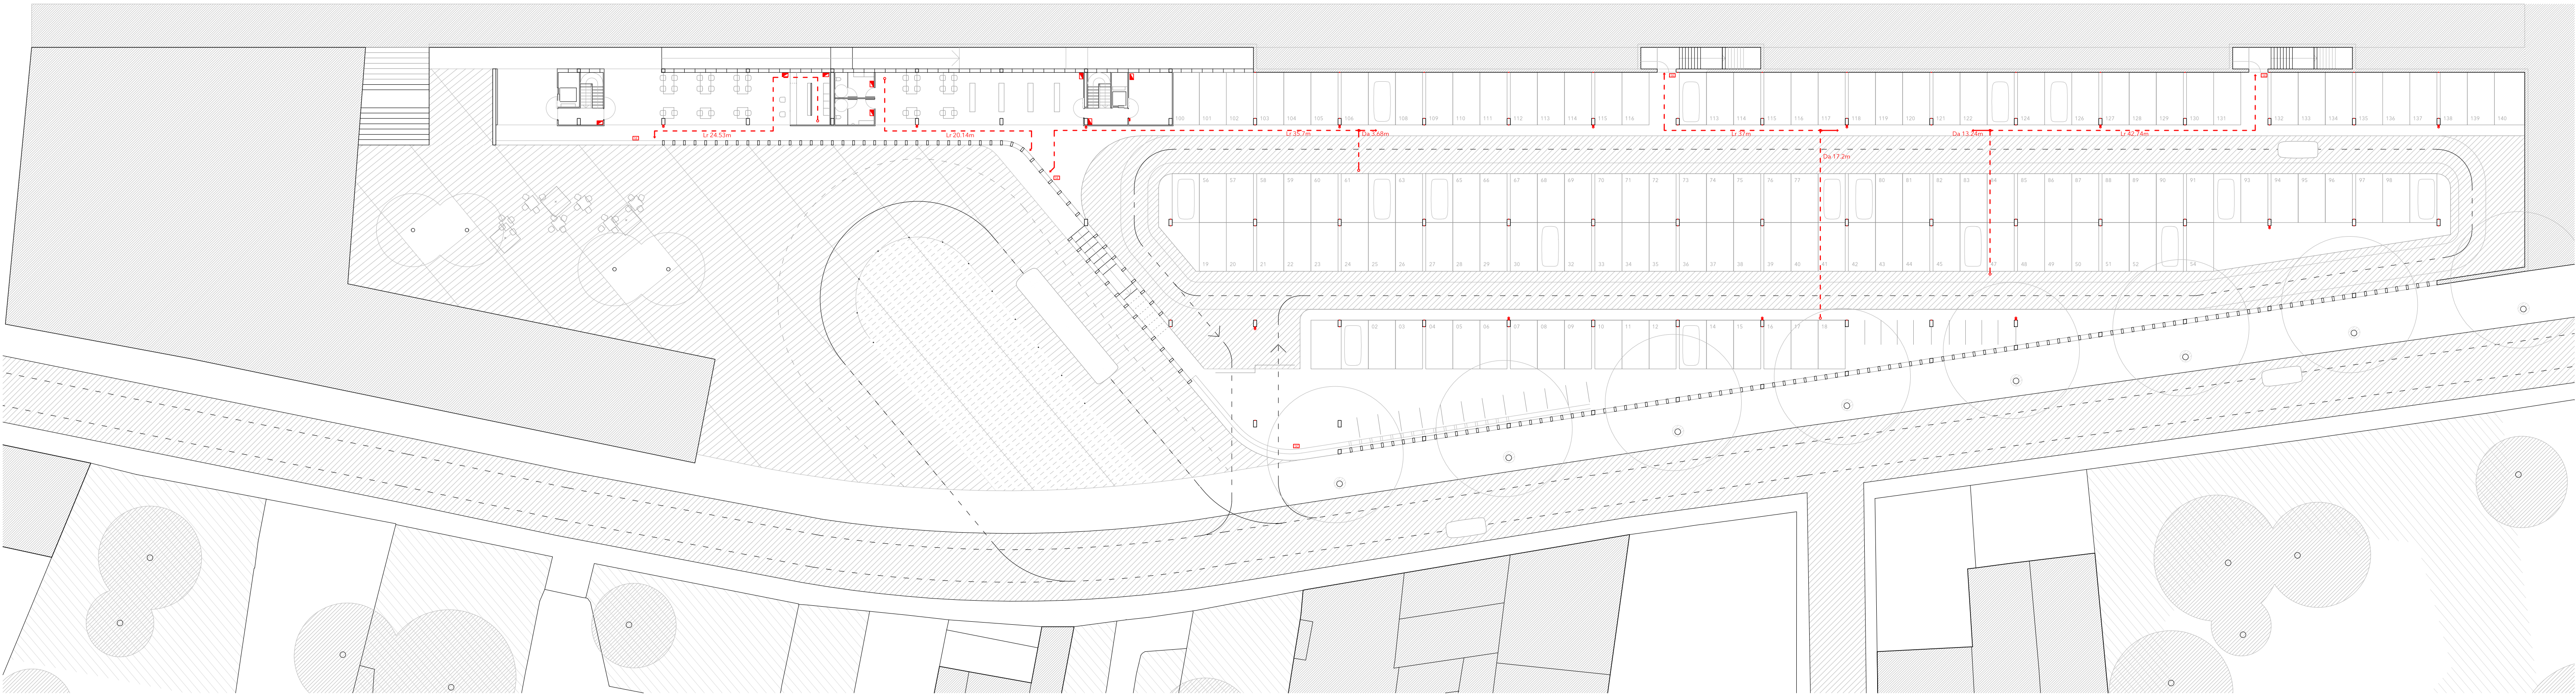

- 0 5 10 20 40
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Pulsador de alarma | Aplique de pared | Punto de recorrido alterna. |
| Extintor portátil 21A -113B | Señal salida emergencia + luz de emergencia | Longitud de recorrido |
| Luz de emergencia | Origen de evacuación | Distancia hasta punto de recorrido alternativo |

INC01 Incendios. Planta aparcamiento E 1:300

FINAL DE TRAJECTE ESTACIÓN INTERMODAL DE BÉTERA