

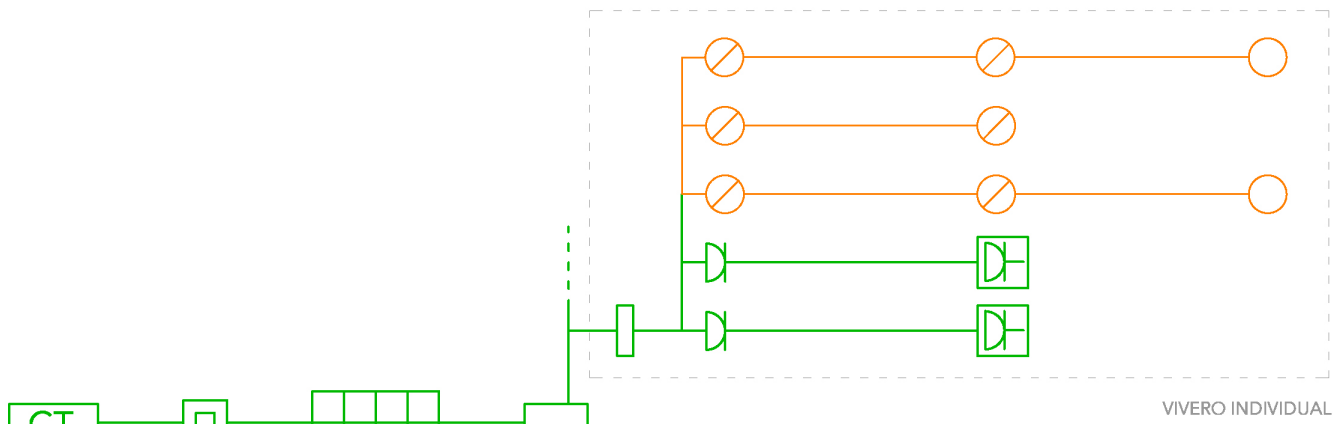


- |                              |                                  |                               |                          |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ⏏ Toma de corriente 16A      | — Bandeja i. electricas y telec. | ⏏ Centro de transformación    | — Cuadro de distribución |
| ⏏ Toma de corriente 16 - 25A | ⏏ Interruptor                    | ⏏ CGP Caja gral de protección |                          |
| ⏏ Toma en pavimento          | ⏏ Toma de telefono               | ⏏ Centralización contadores   |                          |

ELE02 Electroecnia. Planta baja y planta primera

E 1:125

FINAL DE TRAJECTE ESTACIÓN INTERMODAL DE BÉTERA

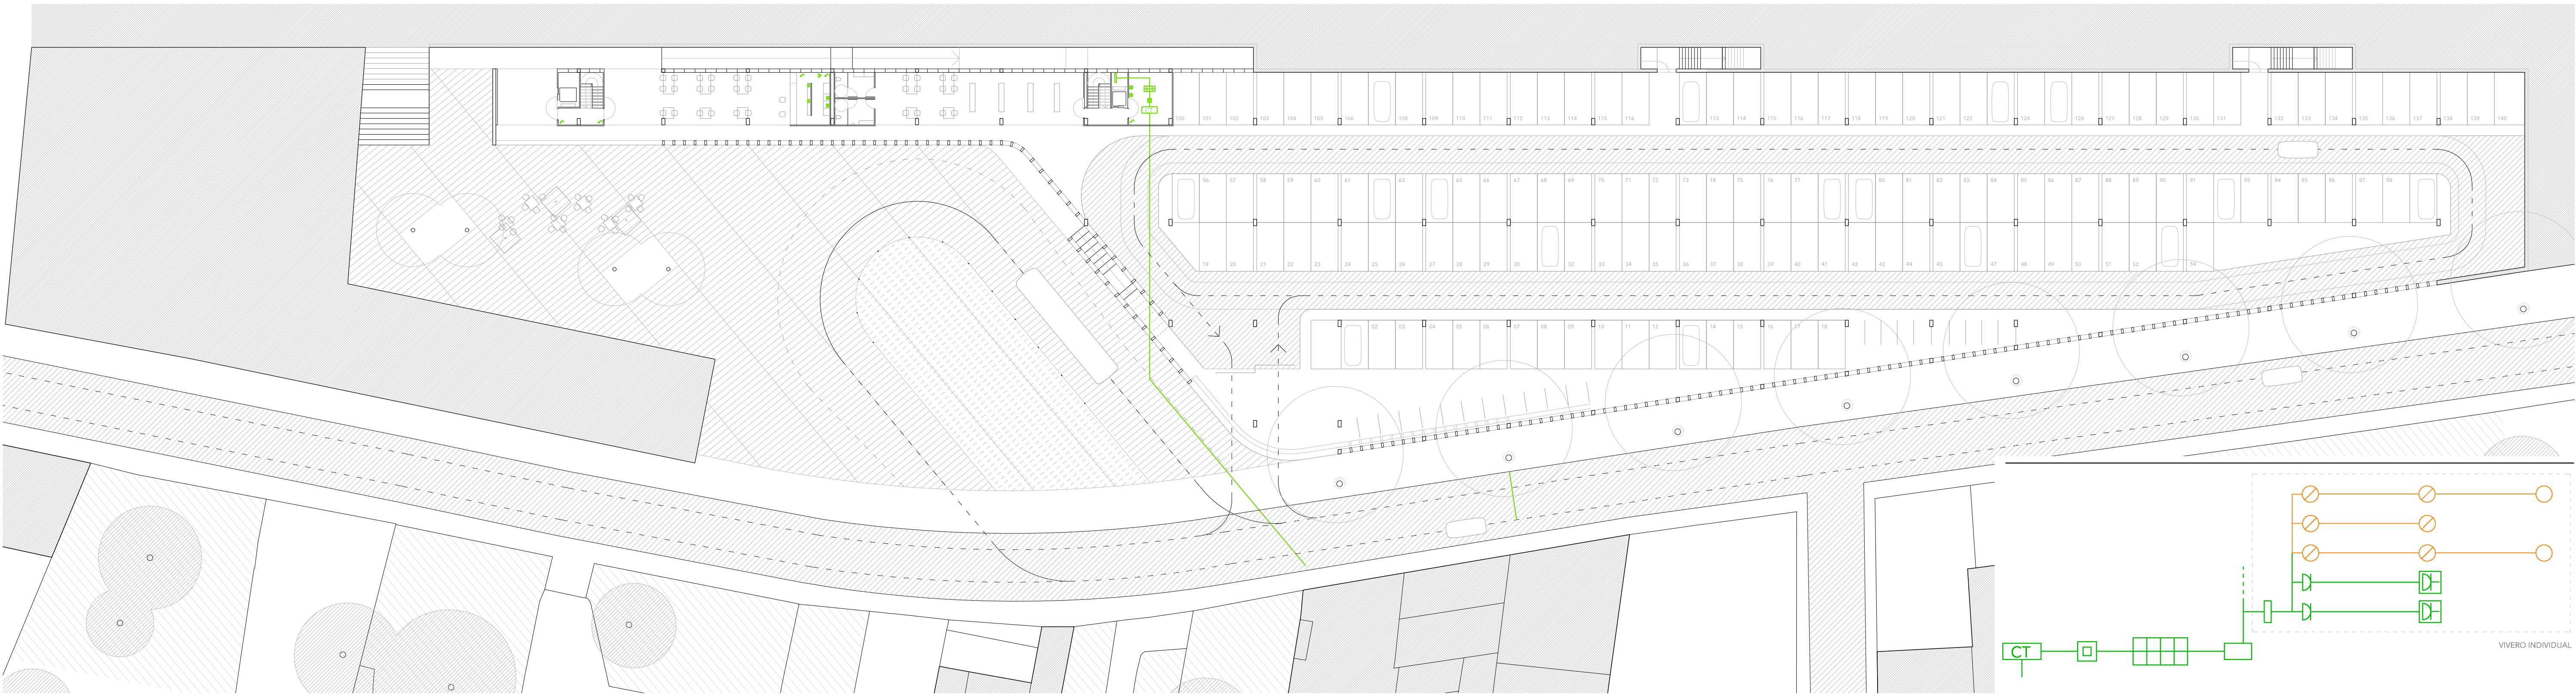

- |                              |                                  |                               |                          |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ⏏ Toma de corriente 16A      | — Bandeja i. electricas y telec. | ⏏ Centro de transformación    | — Cuadro de distribución |
| ⏏ Toma de corriente 16 - 25A | ⏏ Interruptor                    | ⏏ CGP Caja gral de protección |                          |
| ⏏ Toma en pavimento          | ⏏ Toma de telefono               | ⏏ Centralización contadores   |                          |

ELE01 Electroecnia. Planta aparcamiento

E 1:300

FINAL DE TRAJECTE ESTACIÓN INTERMODAL DE BÉTERA