




detalle 1/20

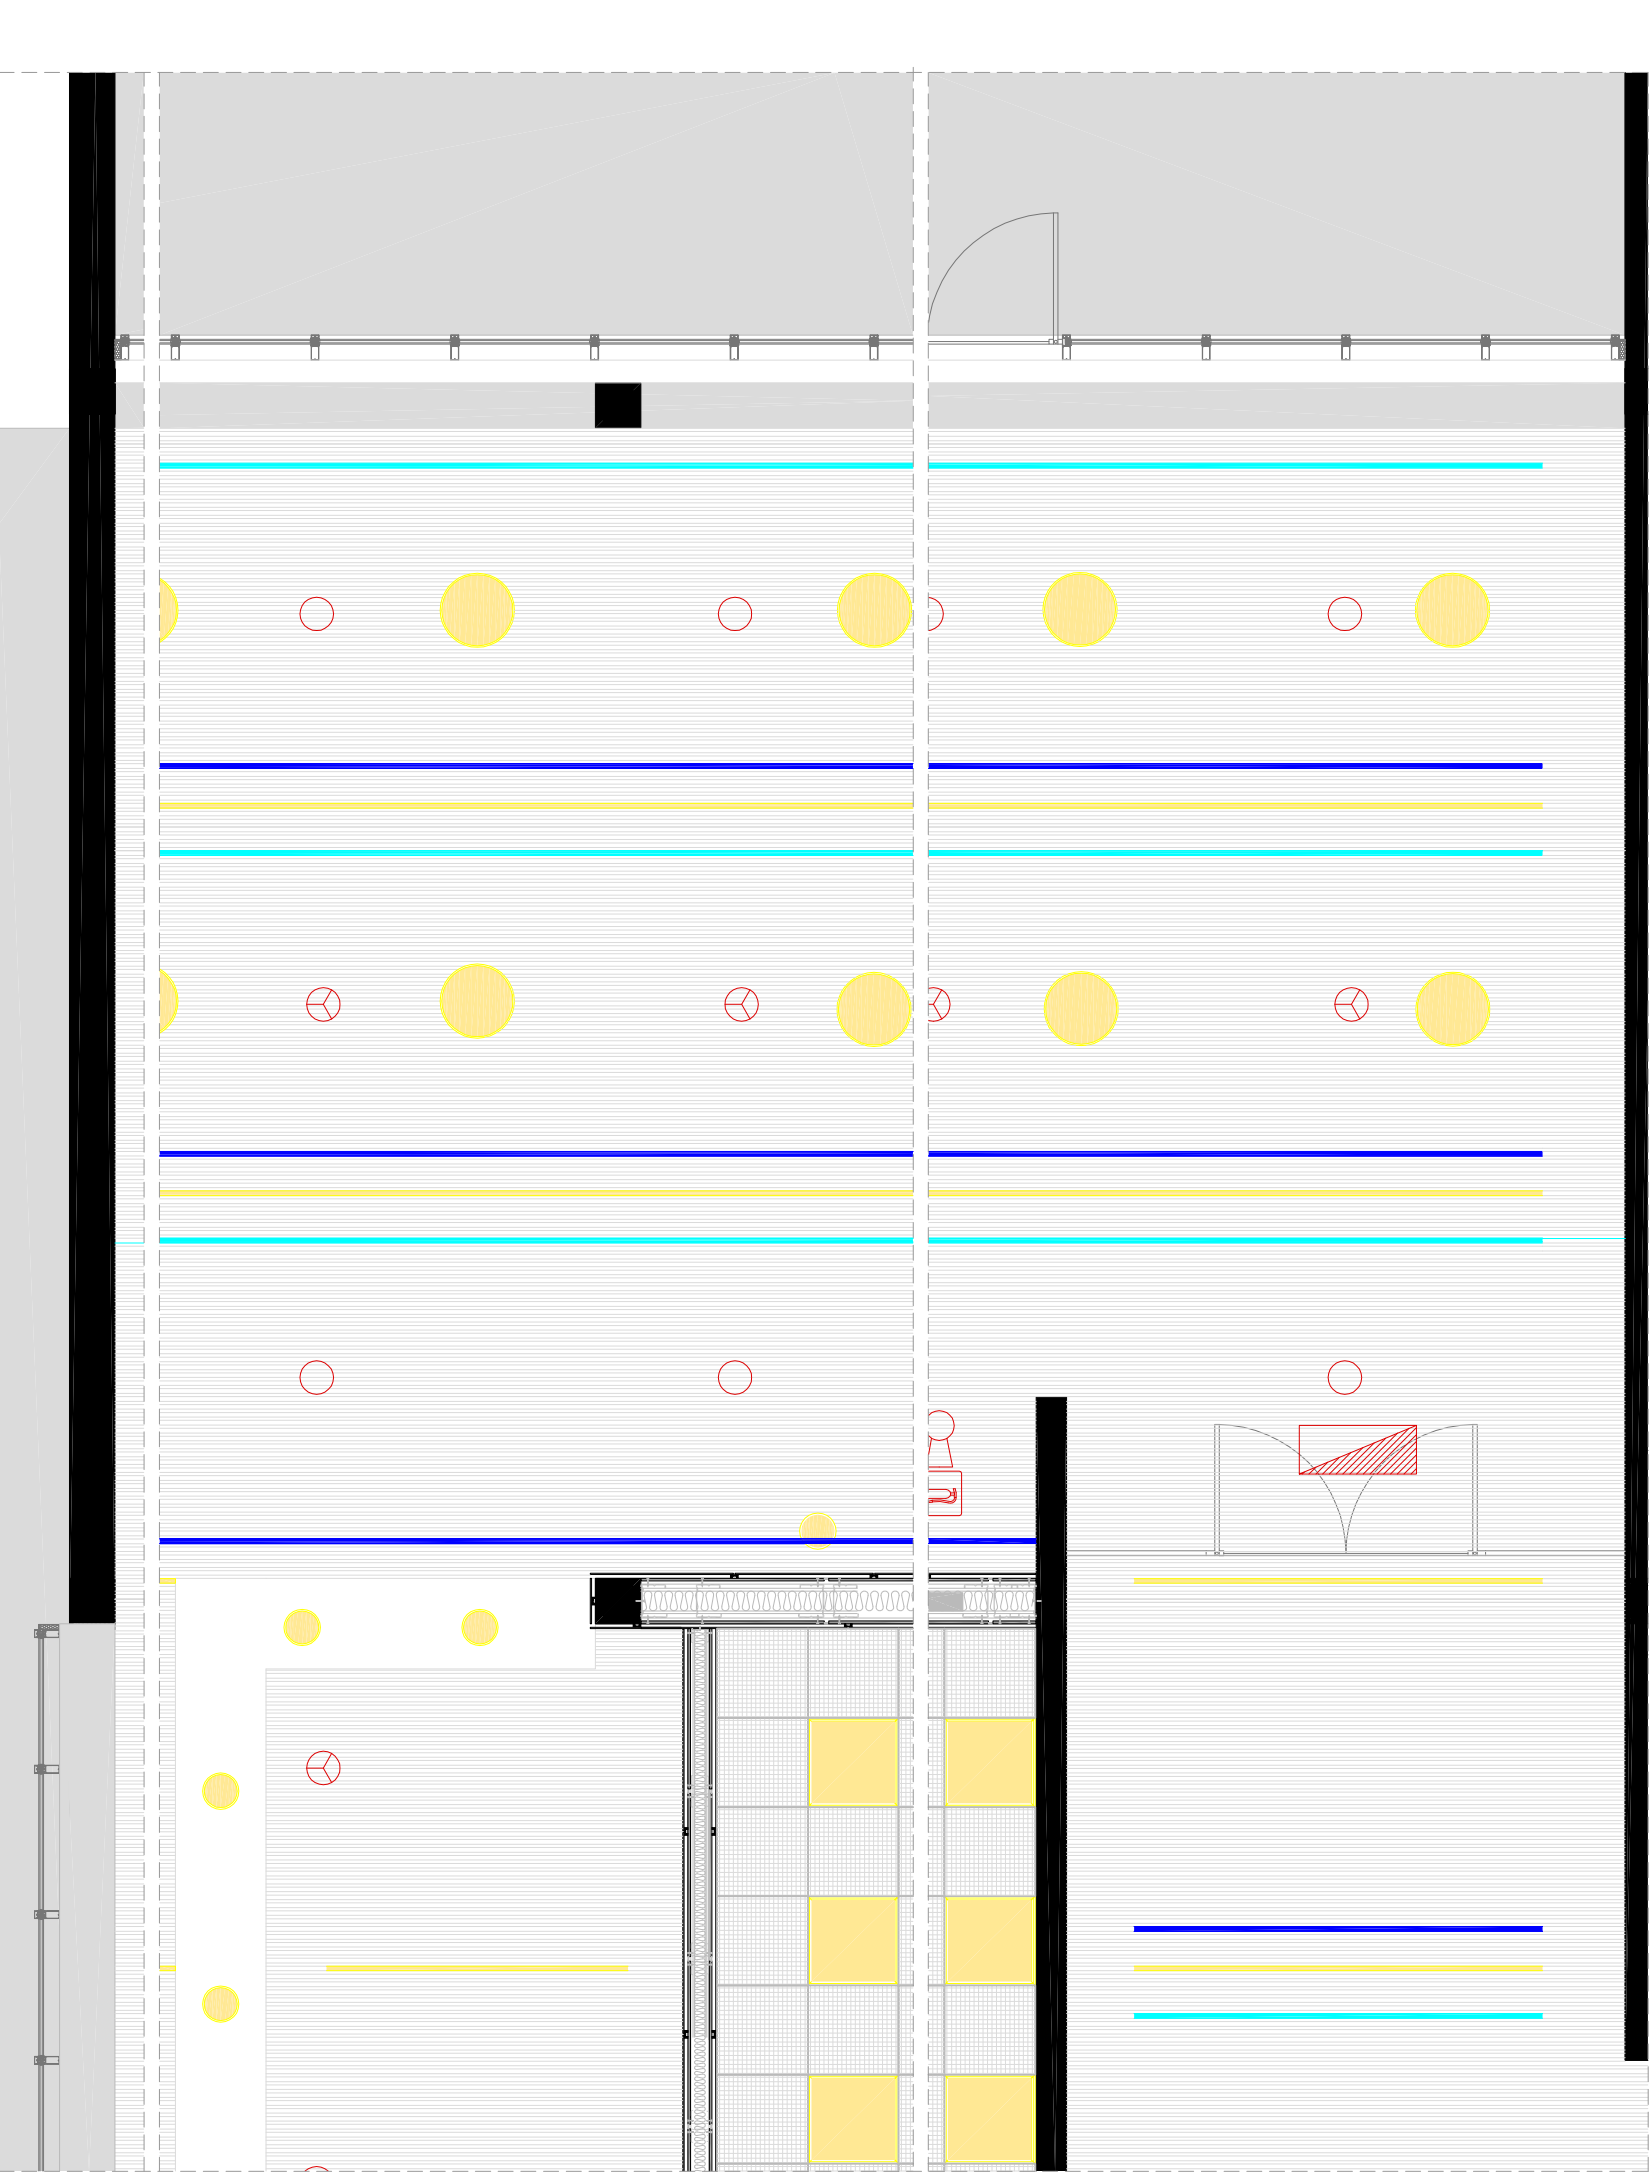

- SEÑALIZACIÓN**
- 1- Señalización boca de incendios.
 - 2- Señalización extintor.
 - 3- señalización dirección evacuación.
 - 4- Señalización salida.
 - 5- Señalización no hay salida.
- CLIMATIZACIÓN.**
- 1- Difusor lineal en falso techo (IMPULSIÓN).
 - 2- Difusor lineal en falso techo (RETORNO).

COORDINACIÓN DE FALSO TECHO

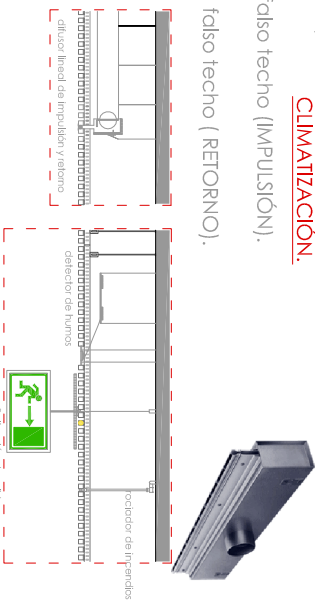

- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.**
- 1- DETECTOR DE HUMOS
 - 2- ROCIADOR
 - 3- LUZ DE EMERGENCIA
 - 4- EXTINTOR
 - 5- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA

EL RECORRIDO DE EVACUACIÓN ES INFERIOR A 25 m

emergencia i luminarios

difusor retorno

difusor impulsión

incendis (sensor i rociador)

FALSOS TECHOS: HUNTER DOUGLAS

1- TECHO METÁLICO LINEAL.CCA.



2- TECHO METÁLICO REJILLA, UNIGRID

