



estación intermodal bétera  
laura bolgner gorzón p/c taller 4 iñores, eduardo de miguel, vicente corral, david galarido

suministro de agua fría y ACS, planta cota 0, 1/300  
planos de instalaciones

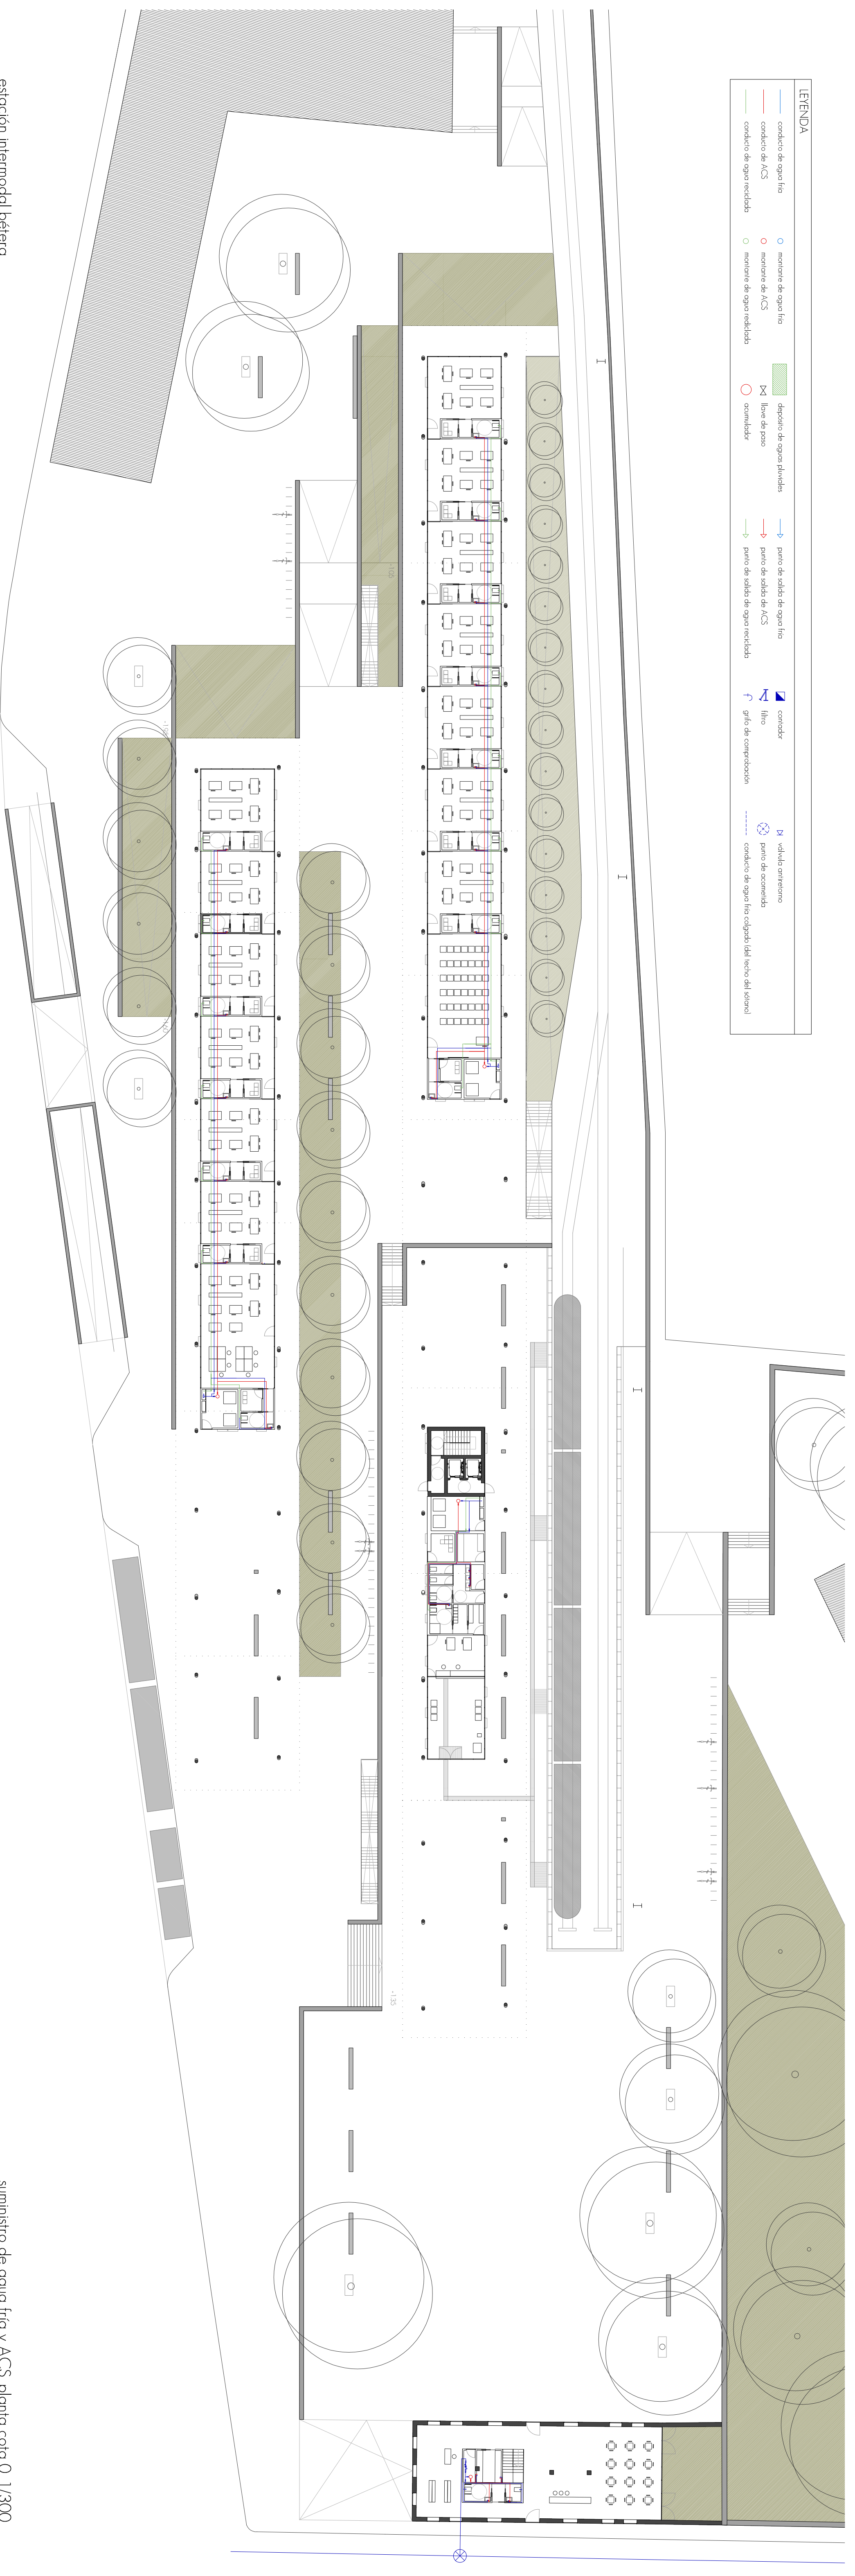

LEYENDA					
<span style="color: blue;">—</span>	conduto de agua frío	<span style="color: blue;">○</span>	monitoreo de agua fría	<span style="color: blue;">—&gt;</span>	punto de salida de agua frío
<span style="color: red;">—</span>	conduto de ACS	<span style="color: red;">○</span>	monitoreo de ACS	<span style="color: red;">—&gt;</span>	punto de salida de ACS
<span style="color: green;">—</span>	conduto de agua recibida	<span style="color: green;">○</span>	monitoreo de agua recibida	<span style="color: green;">—&gt;</span>	punto de salida de agua recibida
<span style="color: green;">■</span>	depósito de aguas pluviales	<span style="color: blue;">▲</span>	conductor	<span style="color: blue;">■</span>	volátil exterior
<span style="color: blue;">■</span>	llave de paso	<span style="color: blue;">▲</span>	filtro	<span style="color: blue;">■</span>	punto de acomodo
<span style="color: red;">○</span>	sumidero	<span style="color: blue;">▲</span>	grifo de compensación	<span style="color: blue;">■</span>	conduto de agua fría colapsa (del techo del interior)

LEYENDA					
<span style="color: blue;">—</span>	conduto de agua frío	<span style="color: blue;">○</span>	monitoreo de agua fría	<span style="color: blue;">—&gt;</span>	punto de salida de agua frío
<span style="color: red;">—</span>	conduto de ACS	<span style="color: red;">○</span>	monitoreo de ACS	<span style="color: red;">—&gt;</span>	punto de salida de ACS
<span style="color: green;">—</span>	conduto de agua recibida	<span style="color: green;">○</span>	monitoreo de agua recibida	<span style="color: green;">—&gt;</span>	punto de salida de agua recibida
<span style="color: green;">■</span>	depósito de aguas pluviales	<span style="color: blue;">▲</span>	conductor	<span style="color: blue;">■</span>	volátil exterior
<span style="color: blue;">■</span>	llave de paso	<span style="color: blue;">▲</span>	filtro	<span style="color: blue;">■</span>	punto de acomodo
<span style="color: red;">○</span>	sumidero	<span style="color: blue;">▲</span>	grifo de compensación	<span style="color: blue;">■</span>	conduto de agua fría colapsa (del techo del interior)

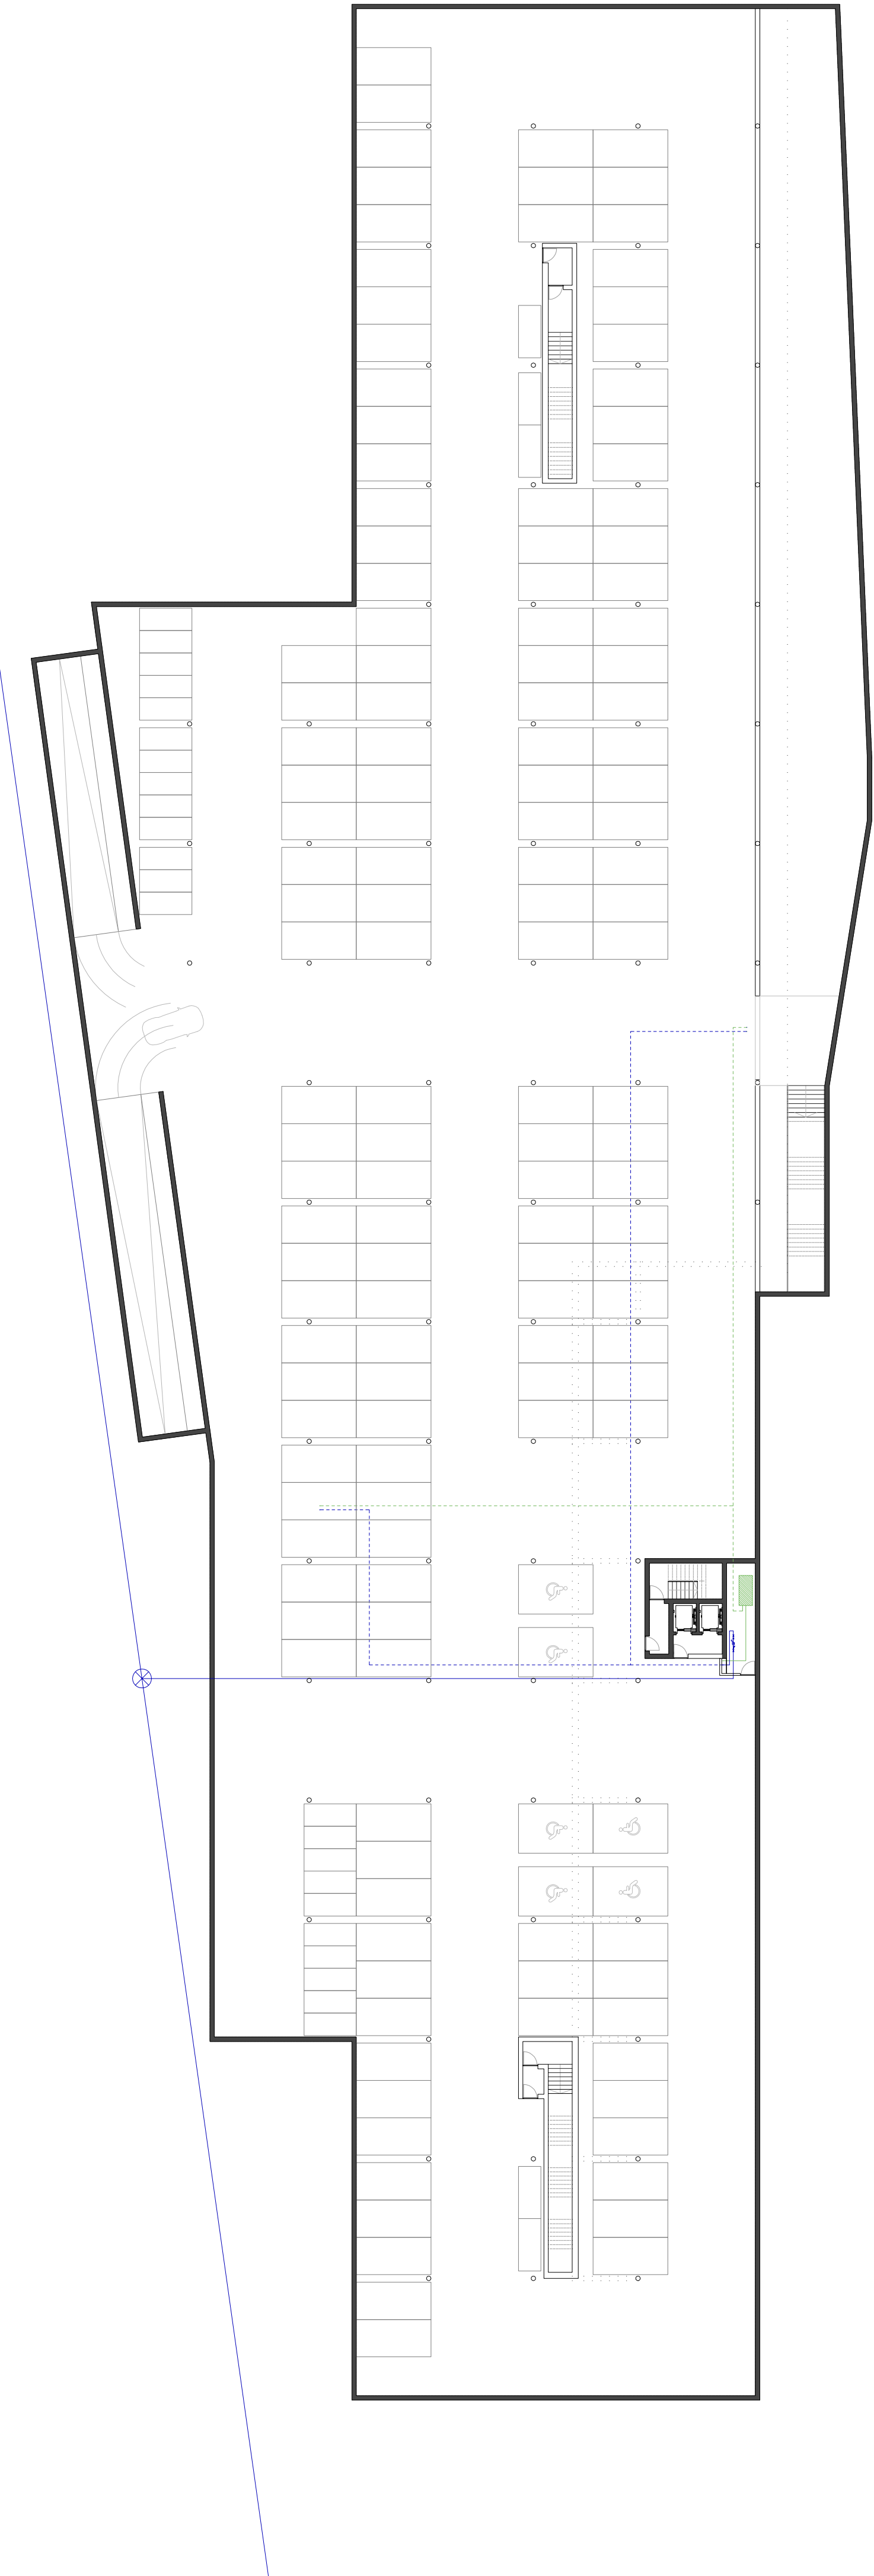

estación intermodal bétera  
laura bolgner gorzón p/c taller 4 iñores, eduardo de miguel, vicente corral, david galarido

suministro de agua fría y ACS, planta sótano, 1/300  
planos de instalaciones