

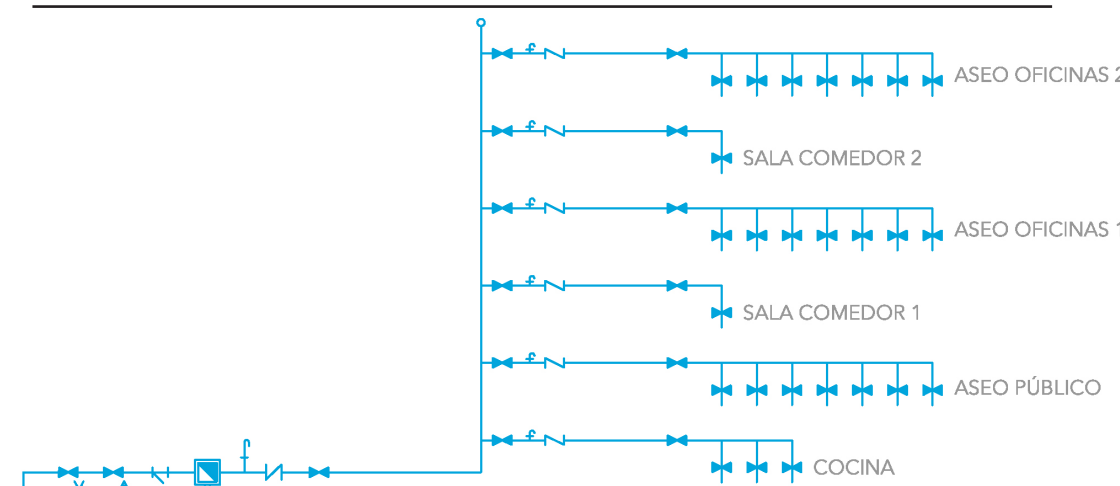


- |                                      |                                      |                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| ○ Red de distribución agua potable   | ⌵ Llave de asiento de paso inclinado | ⌵ Grifo de comprobación |
| ⊙ Llave de toma en carga             | ⌵ Filtro                             | ⌵ Válvula antirretorno  |
| ⌵ Llave de paso con grifo de vaciado | ⌵ Contador general                   | ○ Calentador eléctrico  |

FON02 Electrotecnia. Planta baja y planta primera E 1:125

FINAL DE TRAJECTE ESTACIÓN INTERMODAL DE BÉTERA

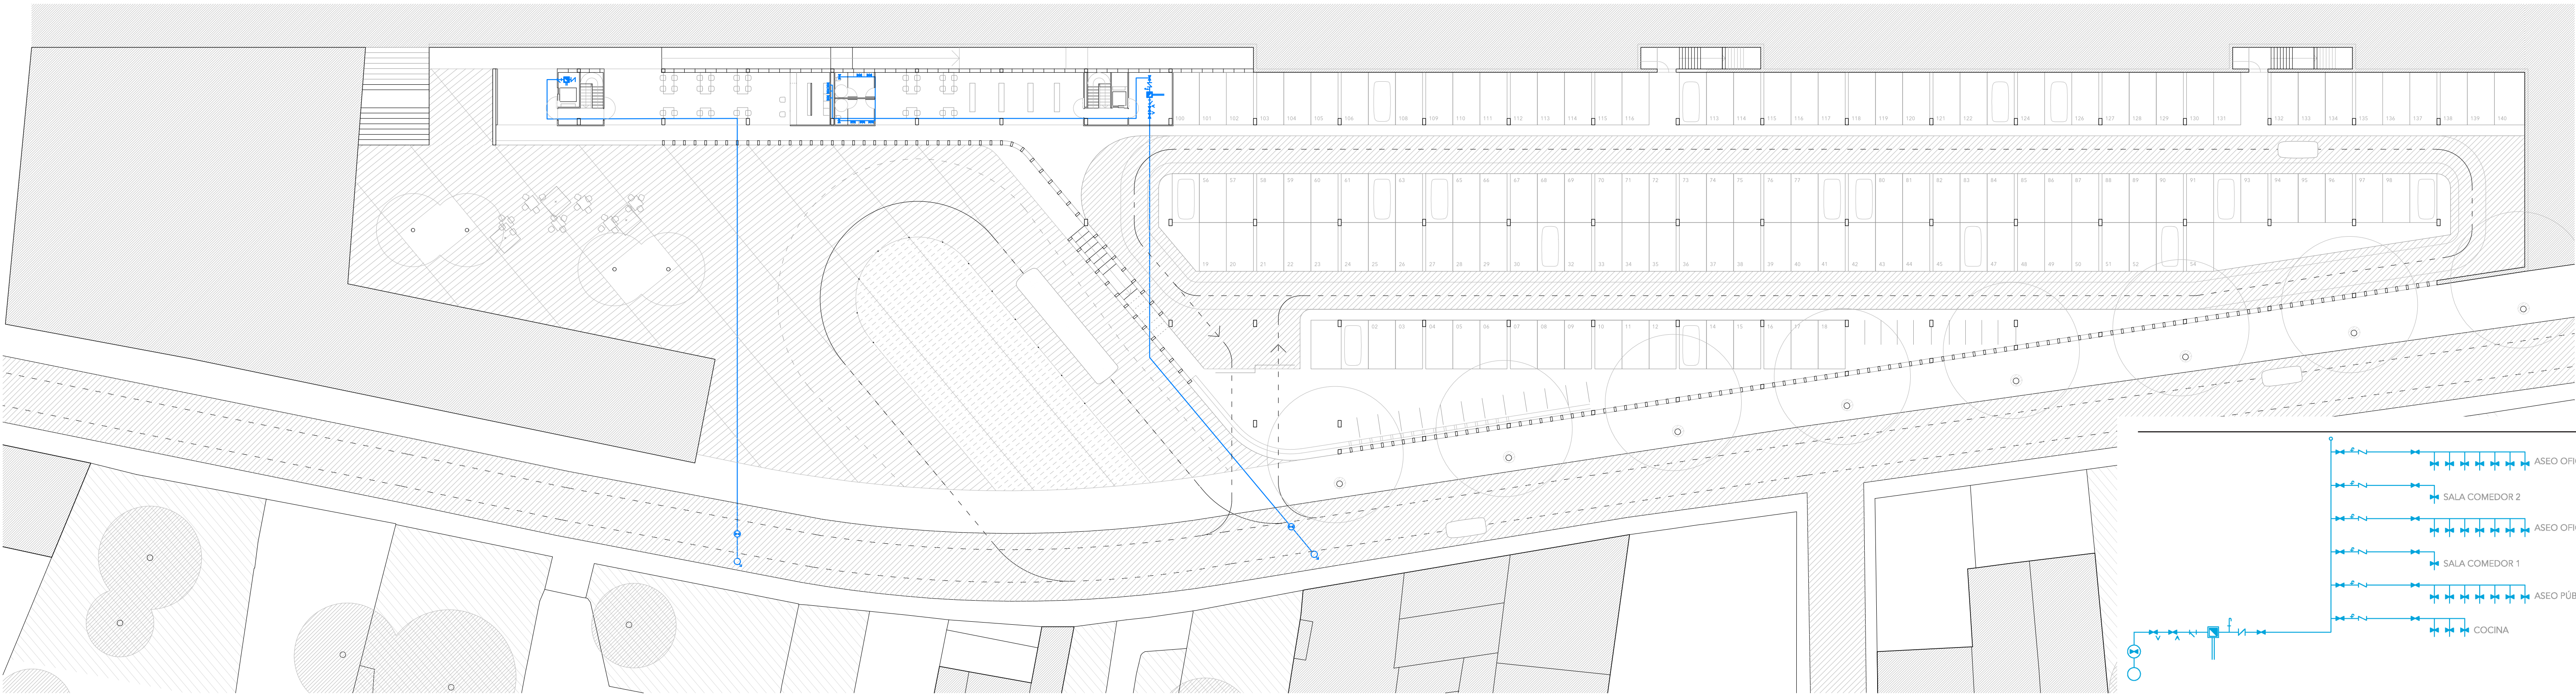

- |                                      |                                      |                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| ○ Red de distribución agua potable   | ⌵ Llave de asiento de paso inclinado | ⌵ Grifo de comprobación |
| ⊙ Llave de toma en carga             | ⌵ Filtro                             | ⌵ Válvula antirretorno  |
| ⌵ Llave de paso con grifo de vaciado | ⌵ Contador general                   | ○ Calentador eléctrico  |

FON01 Fontanería. Planta aparcamiento E 1:300

FINAL DE TRAJECTE ESTACIÓN INTERMODAL DE BÉTERA