

CLIMATIZACIÓN EDIFICIO 3

Sistema compuesto por enfriadoras situadas en cubierta y unidades interiores en los núcleos húmedos de donde parten los conductos. Se ha ce imprescindible la introducción de conductos de grandes dimensiones (0,8x0,8 m) por patinillos para garantizar la renovación de aire. Los talleres no cuentan con retorno ya que se sitúan dentro del entorno a climatizar. Impulsan tangencialmente a las paredes por el suelo en la planta superior, de modo que queda oculto a simple vista.


- Ida

Renovación de aire
- Retorno


Máquina interior




ARYH 96 GTAH.
Unidad interior situada en los baños alimentado por agua refrigerante. 0,45 x 1,6 x 0,7 m



AJYA306GALH (FUJITSU)
Unidad exterior en batería para mayor ciclo de vida y control del caudal. Situados en cubierta, alimentan a las unidades interiores.

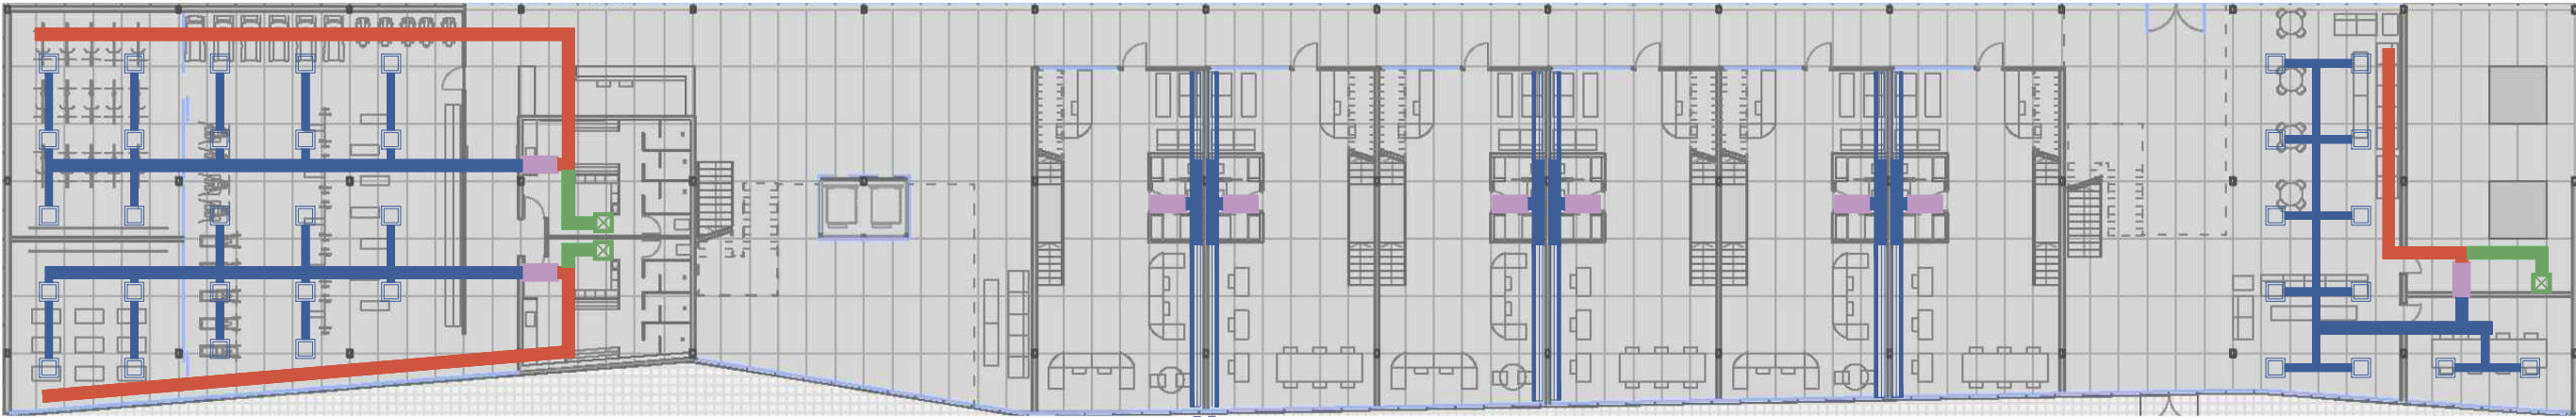

Planta baja

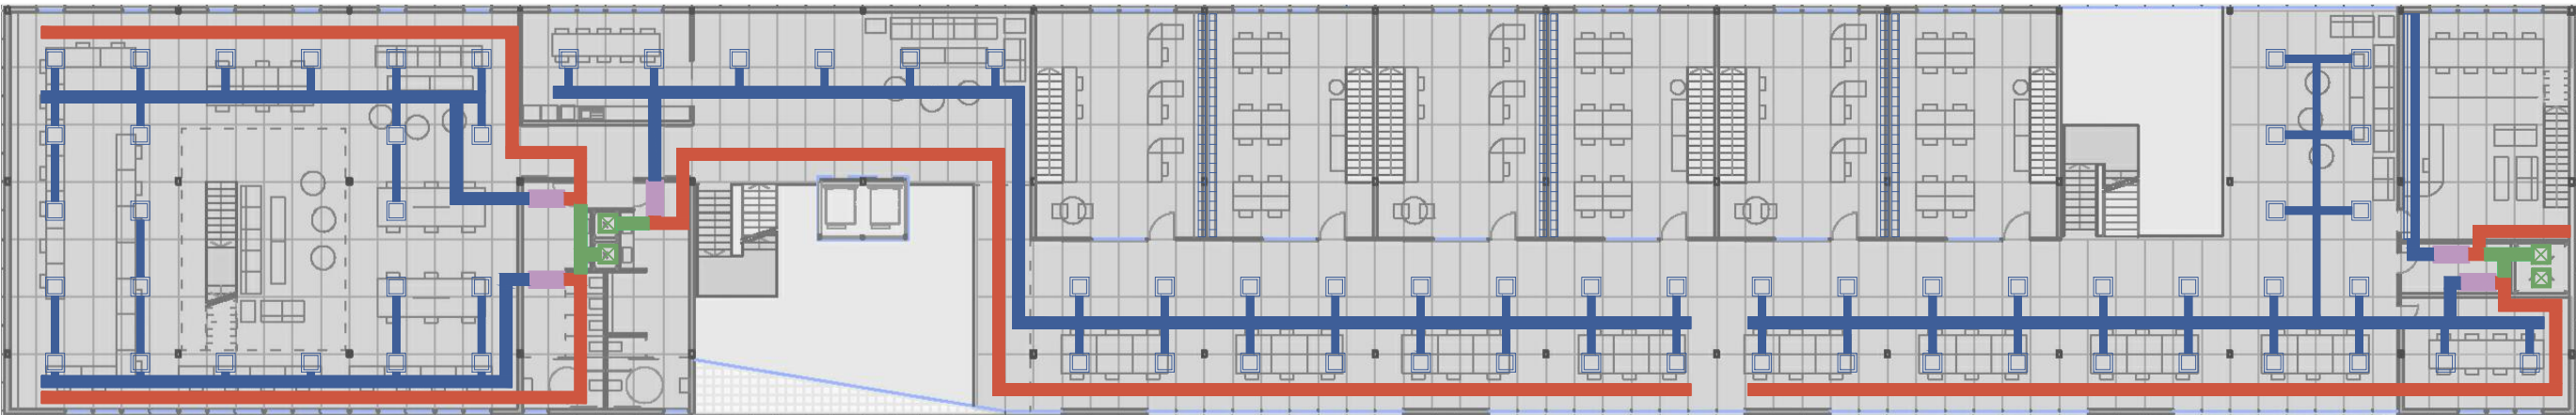

Planta 1



Planta 2