


climatización

planta cuarta 1:150

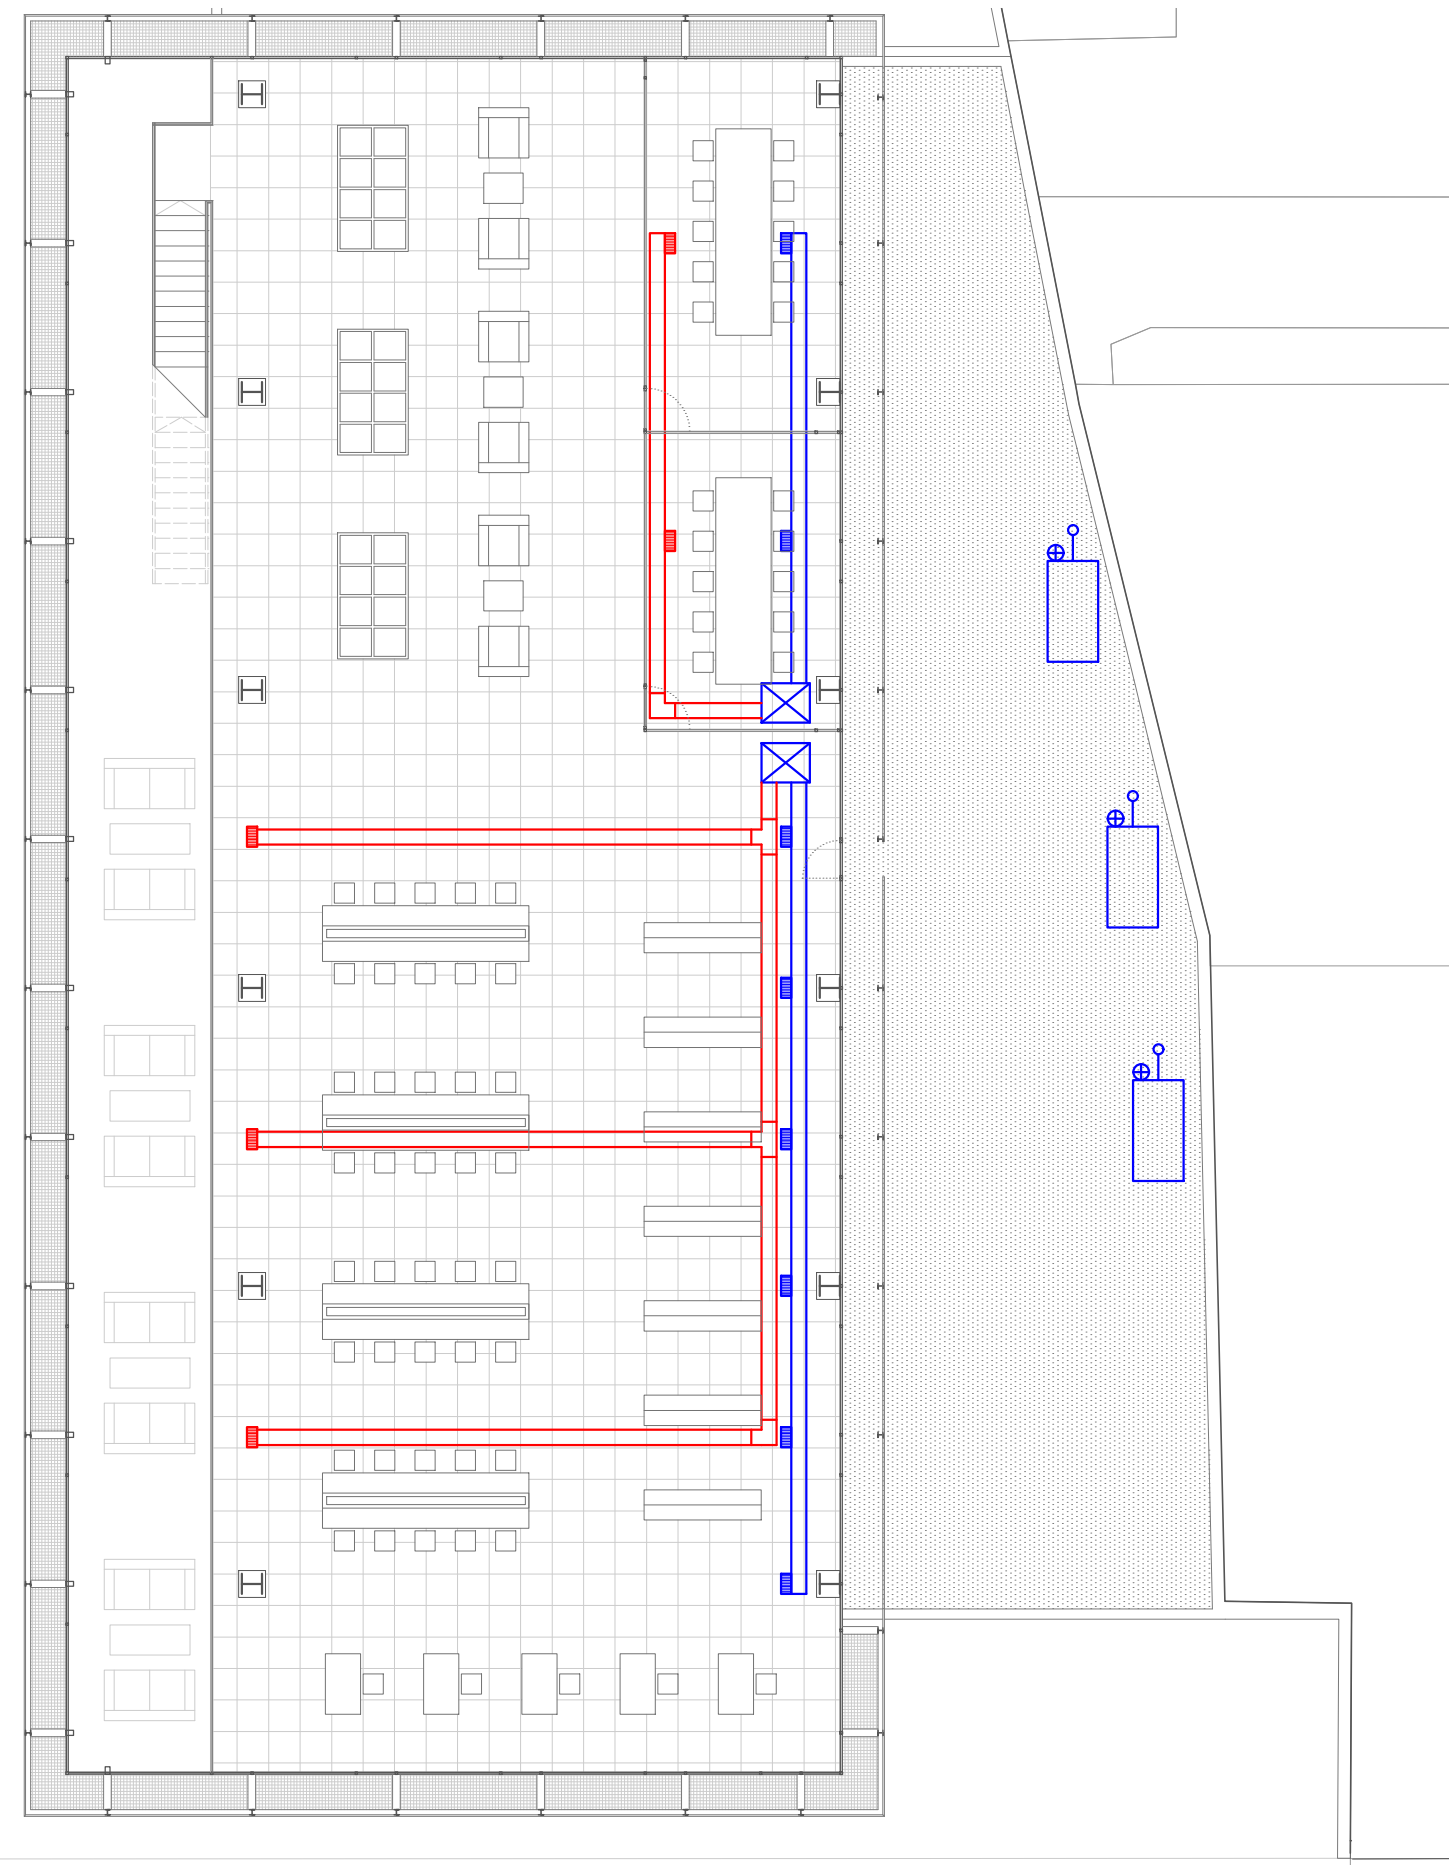

planta quinta 1:150

instalaciones -67-